

広報 長生

2020.10

■発行日 令和2年10月1日(発行:年4回)
■編集発行 長生郡市広域市町村組合事務局総務課
〒297-0035 茂原市下永吉2101
☎(23)0107 ☎(24)1144 
<https://choseikouiki.jp>
※次号発行/令和3年2月1日予定



No.161

ごみの持ち込み自粛にご協力ください

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の場合の持ち込みは可能な限り自粛していただきますようご協力をお願いします。

- ・処分を急ぐ必要がない不燃ごみや粗大ごみ
- ・集積所に捨てることのできるごみ



また、体調のすぐれない方によるごみの持ち込みはご遠慮ください。

やむを得ず持ち込みをされる際は、マスクを着用してください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止及びごみ処理事業を継続するため、ご理解とご協力をお願いします。




ご家庭でのマスクなどの捨て方のポイント

新型コロナウイルスなどの感染症拡大防止のため、鼻水などが付着したマスクやティッシュなどを捨てる時は、右の3つのことに気をつけましょう。

正しくごみを出すことは、ご家族だけでなく、ごみ収集作業員の感染症対策になりますので、ご協力ください。

- ①直接ごみに触れない
- ②ごみ袋はしっかりと縛る
- ③ごみを捨てた後は手を洗う



環境省作成の「ご家庭でのごみの捨て方」をウェブサイトに掲載していますので、併せてご覧ください。



こちらのQRコードからアクセスできます。

令和2年9月1日現在

市町村	人口(人)				世帯数(戸)	面積(km ²)
	男	女	計	前年同月比		
茂原市	43,737	44,702	88,439	-892	40,835	99.92
一宮町	6,079	6,236	12,315	-161	5,438	22.97
睦沢町	3,386	3,571	6,957	-25	2,789	35.59
長生村	7,001	7,076	14,077	-114	6,089	28.29
白子町	5,558	5,522	11,080	-134	4,932	27.50
長柄町	3,424	3,346	6,770	-181	2,959	47.11
長南町	3,839	3,913	7,752	-170	3,234	65.51
計	73,024	74,366	147,390	-1,677	66,276	326.89

年末年始のごみ・し尿収集・浄化槽清掃のお知らせ

燃えるごみ

	年末最終日	年始開始日
月水金コース	12月30日(水)	1月4日(月)
火木土コース	12月29日(火)	1月5日(火)

資源ごみ・燃えないごみ・粗大ごみ

令和2年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」の予定表どおりに収集します。
(1月1日～3日の振替収集日は同紙で確認してください。)



ごみは収集日当日の朝8時30分までに集積所に出してください



し尿の収集・浄化槽清掃の依頼はお早めに

年末年始にかけて混雑が予想されるため、下記の許可業者へ早めに依頼(有料)してください。

許可業者名	年末年始の休み
(有)茂原中央商事 ☎ (22) 5135	12月30日(水)～ 1月3日(日)
セントラル美装(株) ☎ (32) 4582	12月30日(水)～ 1月5日(火)
(有)マツオ産業 ☎ (42) 3344	
(有)白子衛生 ☎ (33) 5551	

ごみ処理場への直接搬入



年末	12月29日(火) 16時まで
年始	1月4日(月) 8時30分から

※11時45分～13時の間は搬入できません。

年末は混雑しますので、生ごみ以外の直接搬入はできるだけお控えください。

処理手数料	20kg当たり374円(税込)
-------	-----------------

※支払金額の10円未満は切り捨て

10月は乾電池の収集月、忘れずに

乾電池の捨て方

- 乾電池の端子部分にテープを貼る
- 「乾電池」と表記した透明のビニール袋に入れる
- 資源ごみの集積所に出す

※ビン・缶・ペットボトルの下や陰にならないよう注意!

✕リチウムイオン電池など充電式電池は集積所には出せません。

収集日は、令和2年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」でご確認ください



リチウムイオン電池などの小型充電式電池は電器店などのリサイクルボックスに!

不燃ごみなどに混入したリチウムイオン電池による、ごみ処理施設での発煙・発火事故が全国的に増加しています。

リサイクル推進店一覧などは組合のウェブサイトに掲載しています。



茂原市	公共施設内に乾電池の回収ボックス等を設置している市町村です。
長生村	
白子町	設置場所や回収時間は市町村の環境担当課にお問い合わせください。
長南町	

地域のヒーロー！消防団員募集

災害時などに地域や住民を守ることができるのは、
その地域や住民のことを熟知している人たちです。
興味や疑問な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。



■問い合わせ 消防本部総務課 ☎ (22) 0119

危険物取扱者試験のお知らせ

●危険物取扱者試験

試験日・
試験地

11月22日(日) 習志野市、銚子市、館山市
11月29日(日) 木更津市
12月 6日(日) 勝浦市
3月14日(日) 千葉市

※受験願書は、消防本部又は、お近くの消防署で配布しています。
また、消防試験研究センターのウェブサイトからダウンロードもできます。



●受験者講習会(任意)

日 時 10月16日(金) 9:30 ~ 16:45
(9:00 ~ 受付)

受講料 3,700円

場 所 茂原市東部台文化会館
(茂原市東部台1-7-15)

※定員 100名

事前予約は不要です。(当日受付)
新型コロナウイルス感染症などの影響により
講習会が中止になる場合があります。

■問い合わせ 消防本部予防課 危険物係 ☎ (26) 0119

消防法令に違反のある建物を公表しています

建物の利用者が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、建物の火災の危険性に関する情報を消防本部のウェブサイトで公表しています。

公表の対象
となる建物

不特定多数の人が出入りする飲食店や物販店、
ホテルなどの宿泊施設、病院、福祉施設などの
建物

公表の対象
となる違反

設置が義務づけられている消防用設備等のうち、
「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災
報知設備」のいずれかが設置されていない場合



屋内消火栓設備



スプリンクラー設備



自動火災報知設備

公表の内容

消防職員が立入検査で違反を確認し、建物関係
者に違反を通知してから14日以内に改善されな
い場合、「建物の名称、所在地、違反の内容」を
公表しています。



■問い合わせ 消防本部予防課 ☎ (26) 0119

長南聖苑 施設のご案内

当施設は、火葬及び霊きゅう運送業務のほか、通夜から葬儀・告別式まで行える大・小式場や火葬時の待合室(5室)を備えています。



霊きゅう車



大式場



待合室

来場の際のお願い

感染症対策として、換気や消毒を行っています。
また、夜間の付添いなど一部使用の制限を行う場合があります。

来場される方は、次のことへのご理解、ご協力をお願いします。

- ◎参列者数の配慮
- ◎マスクの持参、着用
- ◎手指の消毒
- ◎体調のすぐれない方、持病のある方の来場制限



長南聖苑を見学することができます。

葬儀や火葬に関するさまざまな疑問や不安を解消していただくため、斎場と火葬場を見学することができます。


見学は友引の日に限ります。【要事前予約】

長南聖苑の使用案内など詳しくは、ウェブサイトからご覧いただけます。



■問い合わせ 長南聖苑(長南町報恩寺579)
☎ (46) 3525

スマホで「広報 長生こういき」が読める！



で広報の配信を始めました

スマートフォンやタブレットなどで読むことができます。
ぜひご活用ください！



広報最新号の発行をお知らせする
メールマガジンに登録しませんか？



こちらのQRコードから登録できます。

■問い合わせ 事務局総務課 企画財政係
☎ (23) 0107

介護に関する基本的な知識・技術が学べる
無料の研修を受講しませんか？

介護の職場や介護に興味・関心のある方を対象とし、受講者には千葉県から修了証書が発行されます。また、希望者には、「職場体験」や「就業相談」も実施します。

日時

11月28日(土)

9:30 ~ 12:40 基礎講座

13:00 ~ 福祉のしごと就職フェア

費用

無料 (テキスト代も無料)

定員

15名程度 (事前申込制)

場所

茂原市総合市民センター (茂原市町保13-20)



■問い合わせ 社会福祉法人初穂会 ほっとスペース
稲毛ペコリーノ ☎ 043 (306) 8520



令和2年第2回長生郡市広域 市町村圏組合議会定例会

8月31日に開会し、承認2件、各会計の決算認定案4件及び議案4件を審議し、同日閉会しました。審議の結果をお知らせします。

承認第1号 (原案承認)

専決処分の承認を求めることについて(長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について)

●内容 地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の施行に伴い、水道部の会計年度任用職員の給与の種類を定めることについて、急施を要するものとして行った専決処分の承認を求めるものです。

承認第2号 (原案承認)

専決処分の承認を求めることについて(長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について)

●内容 地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の施行に伴い、病院事業の会計年度任用職員の給与の種類を定めることについて、急施を要するものとして行った専決処分の承認を求めるものです。

認定案第1号 (継続審査)

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計歳入歳出決算の認定について

●内容 歳入総額65億8,809万4,988円、歳出総額61億72万8,626円の決算について認定を求めるもので、左記の3会計共々決算審査特別委員会に審査付託されました。

認定案第2号 (継続審査)

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費歳入歳出決算の認定について

●内容 歳入総額1億5,899万9,708円、歳出総額1億5,520万2,414円の決算について認定を求めるものです。

認定案第3号 (継続審査)

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計決算の認定について

●内容 水道事業収益47億2,336万2,485円、水道事業費用44億7,389万9,118円、資本的収入6億6,948万4,075円、資本的支出17億1,29万5,170円の決算について認定を求めるものです。

認定案第4号 (継続審査)

令和元年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計決算の認定について

●内容 病院事業収益32億4,116万2,735円、病院事業費用31億7,385

万9,986円、資本的収入2億1,511万円、資本的支出3億5,237万3,543円の決算について認定を求めるものです。

議案第1号 (原案可決)

令和2年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算(第1号)

●内容 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ983万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億8,671万4千円とするものです。主な内容は、職員の増員に伴い人件費の増額をするものです。

議案第2号 (原案可決)

令和2年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費補正予算(第1号)

●内容 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,020万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,075万1千円とするものです。主な内容は、昨年10月の豪雨で発生した敷地内外の土砂崩れに伴い法面本復旧工事請負費の増額をするものです。

議案第3号 (原案可決)

契約の締結について

●内容 はしご付消防自動車の製造請負を2億1,454万6,040円で千葉県船橋市小野田町1,530番地株式会

社モリタテクノス東日本営業部と契約するものです。

議案第4号 (原案同意)

監査委員の選任につき同意を求めることについて

●内容 議会選出の監査委員の退任に伴い組合議員の小倉利一氏(長生村議会議長職議員)を監査委員に選任するため、議会の同意を求めるものです。

新議員紹介

5月8日就任

茂原市議会選出議員

市原健二 議員

6月24日就任

一宮町議会選出議員

森佐衛 議員

本定例会において、組合議会議長に、星野一成氏(長柄町議会議長職議員)が選出されました。



星野 一成
議長

道路等で漏水を発見したらご連絡ください！

■問い合わせ 水道部維持課 ☎(23) 9491

☎/☎市外局番 **0475**

広報 長生こういき 2020年10月号No.161 **6**

～長生郡市の水道水は安全です～

令和元年度 各浄水場系統別水質検査結果表(基準51項目)

水道部では、安全で美味しい水を供給するため水質検査に万全を期しています。また、水道需要者の皆様に水質についてご理解いただくため、令和元年度に実施した水質検査結果を公表しています。水道部のウェブサイトでも閲覧できます。



■問い合わせ 水道部施設課 ☎(23) 9480

試 験 項 目	区 分	基 準 値	系統 採 水 箇 所 回数	1.浄水受水系統(利根川水系)		2.山之郷浄水場	3.皿木浄水場	4.長南浄水場		
				真名配水場	大沢配水場	(深井戸地下水)	(深井戸地下水)	(深井戸地下水)		
				長南町 坂本配水場	睦沢町 妙下集会所	長柄町 下味庄集会所	茂原市 石神集会所	長南町 佐坪加圧ポンプ場		
		(℃)	12	平 均	平 均	平 均	平 均	平 均		
1	一般細菌	病原	100(個/mL)以下	12	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	生物	検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	無機物・ 重 金 属	0.003(mg/L)以下	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物		0.0005(mg/L)以下	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物 ※1		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	
8	六価クロム化合物		0.05(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
9	亜硝酸態窒素		0.04(mg/L)以下	12	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01(mg/L)以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10(mg/L)以下	12	2.63	2.62	0.80	2.35	0.87	
12	フッ素及びその化合物		0.8(mg/L)以下	1	0.09	0.09	<0.08	<0.08	0.14	
13	ホウ素及びその化合物	1.0(mg/L)以下	1	0.04	0.04	0.03	<0.02	0.09		
14	四塩化炭素	一 般 有 機 物	0.002(mg/L)以下	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン		0.05(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン		0.02(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン		0.01(mg/L)以下	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19	トリクロロエチレン		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸		0.6(mg/L)以下	4	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
22	クロロ酢酸		0.02(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム		0.06(mg/L)以下	4	0.005	0.004	0.002	<0.001	0.008	
24	ジクロロ酢酸	消 毒 副 生 成 物	0.03(mg/L)以下	4	0.004	0.003	<0.002	<0.002	0.004	
25	ジブromクロロメタン		0.1(mg/L)以下	4	0.021	0.019	0.011	0.004	0.006	
26	臭素酸		0.01(mg/L)以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン		0.1(mg/L)以下	4	0.047	0.042	0.022	0.008	0.024	
28	トリクロロ酢酸		0.03(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	
29	ブロモジクロロメタン		0.03(mg/L)以下	4	0.013	0.011	0.006	0.001	0.008	
30	ブロモホルム		0.09(mg/L)以下	4	0.009	0.009	0.005	0.003	0.002	
31	ホルムアルデヒド		0.08(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
32	亜鉛及びその化合物		着 色	1.0(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物			0.2(mg/L)以下	4	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.07
34	鉄及びその化合物	0.3(mg/L)以下		12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物		1.0(mg/L)以下	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	味	200(mg/L)以下	1	25.2	25.0	16.5	12.6	32.9	
37	マンガン及びその化合物	着色	0.05(mg/L)以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	味	200(mg/L)以下	12	42.4	42.4	20.6	18.9	11.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300(mg/L)以下	12	89	89	103	116	79	
40	蒸発残留物		500(mg/L)以下	12	220	216	218	223	226	
41	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2(mg/L)以下	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン ※2	臭	0.00001(mg/L)以下	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール ※2	気	0.00001(mg/L)以下	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	発泡	0.02(mg/L)以下	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	臭気	0.005(mg/L)以下	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	味	3(mg/L)以下	12	0.9	0.9	0.4	<0.3	0.5	
47	pH値	基	5.8以上～8.6以下	12	7.0	7.0	7.3	7.3	7.8	
48	味	礎	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	的	異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度	性	5度以下	12	<1	<1	<1	<1	2	
51	濁 度	状	2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	検 査 機 関	九十九里地域水道企業団・(一財)千葉県薬剤師会検査センター								

※1 皿木浄水場系統については検査回数 4回 ※2 浄水受水系統2箇所については検査回数 5回

～長生都市の水道水は安全です～

令和元年度 各浄水場系統別水質検査結果表(水質管理目標設定項目)

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者において監視しその検出状況を把握するため定められたもので、目標値あるいは暫定目標値となっています。なお、一部目標値を超えている項目もありますが、自然由来によるもので異常ではありません。



■問い合わせ 水道部施設課 ☎(23)9480

	試 験 項 目	目 標 値	1.浄水受水系統 (利根川水系長柄ダム)			2.山之郷浄水場 (深井戸地下水)		3.皿木浄水場 (深井戸地下水)		4.長南浄水場 (深井戸地下水)	
			真名配水場		大沢配水場	原水(一部浄水)		原水(一部浄水)		原水(一部浄水)	
			回数	平 均	平 均	回数	平 均	回数	平 均	回数	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02(mg /L)以下	12	<0.002	<0.002	2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
2	ウラン及びその化合物	0.002(mg /L)以下(暫定)	12	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02(mg /L)以下	12	<0.002	<0.002	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
4	1,2-ジクロロエタン	0.004(mg /L)以下	12	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	2	<0.0004	1	<0.0004
5	トルエン	0.4(mg /L)以下	12	<0.04	<0.04	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08(mg /L) 以下	4	<0.006	<0.006	2	<0.006	2	<0.006	1	<0.006
7	亜塩素酸 ※1	0.6(mg /L) 以下	二酸化塩素不使用			2	<0.05	2	<0.05	1	<0.05
8	二酸化塩素	0.6(mg /L)以下				二酸化塩素不使用					
9	ジクロロアセトニトリル	0.01(mg /L) 以下(暫定)	4	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
10	抱水クロラール	0.02(mg /L) 以下(暫定)	4	<0.001	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
11	農薬類(114項目)	各農薬の検出値と 目標値の比の和と して、1以下	受水系は、九十九里 地域水道企業団光浄 水場で検査した結果、 目標値の1以下でした。			地下水系は検査した結果、 目標値の1以下でした。					
12	残留塩素	1(mg /L)以下	12	0.8	0.8	2	0.8	2	0.7	1	1.0
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10(mg /L)以上 100(mg /L)以下	12	88	89	2	101	2	107	1	80
14	マンガン及びその化合物	0.01(mg /L)以下	12	<0.005	<0.005	2	0.047	2	0.033	1	0.032
15	遊離炭酸	20(mg /L)以下	4	6.1	5.4	2	6.0	2	8.1	1	2.4
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3(mg /L)以下	12	<0.03	<0.03	2	<0.0005	2	<0.0005	1	<0.0005
17	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	0.02(mg /L)以下	12	<0.002	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	1	<0.002
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) ※2	3(mg /L)以下	243	1.7	1.7	2	1.4	2	1.6	1	1.8
19	臭気強度(TON)	3 以下	4	1	1	2	<1	2	<1	1	<1
20	蒸発残留物	30(mg /L)以上 200(mg /L)以下	12	215	217	2	225	2	244	1	248
21	濁度	1 度以下	12	<0.1	<0.1	2	0.6	2	<0.1	1	<0.1
22	pH値	7.5 程度	12	7.2	7.2	2	7.6	2	7.5	1	7.9
23	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	4	-1.2	-1.2	2	-0.3	2	-0.3	1	0
24	従属栄養細菌	2000(CFU/mL)以下(暫定)	12	4	3	2	3	2	1	1	81
25	1,1-ジクロロエチレン	0.1(mg /L)以下	12	<0.01	<0.01	2	<0.001	2	<0.001	1	<0.001
26	アルミニウム及びその化合物	0.1(mg /L)以下	12	0.03	<0.02	2	<0.01	2	<0.01	1	<0.01
	ダイオキシン類 ※3	1 pg- TEQ/L 以下(暫定)				2	0.015	2	0.015	1	0.015
	検 査 機 関	(一財)千葉県薬剤師会検査センター									

※1 亜塩素酸については、山之郷浄水場、皿木浄水場及び長南浄水場にて任意で実施。

※2 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の真名配水場及び大沢配水場については、九十九里地域水道企業団の長柄浄水場送水で実施。

※3 ダイオキシン類については、山之郷浄水場、皿木浄水場及び長南浄水場にて任意で実施。

水道管の

冬じたくも
忘れずに!

寒さは水道管の大敵です。気温がおよそマイナス4℃以下になると、水道の水が凍ったり、水道管が破裂したりします。特に多いのは次のような水道管です。

■むき出しになっている水道管

■北側の日陰にある水道管

■風当たりの強い戸外にある水道管

●水道管の凍結を防ぐには

水道管やじゃ口の部分に保温材を取り付けてください。保温材には市販品もありますが、手近なものとしては、布などがあります。これらを水道管に巻きつけ、その上からビニールなどを巻いて保温してください。

なお、保温材の取り付けは、指定水道工事店でも取り扱っています。



●水道管が凍ってしまい、水が出ないときは

タオルや布をかぶせ、その上から、ゆつくりと「ぬるま湯」をかけて溶かします。急に熱湯をかけると、水道管やじゃ口が破裂することがありますので、特に注意してください。

■問い合わせ

水道部維持課

☎(23)9491



救急案内

夜間初期救急

長生郡市保健センター 夜間急病診療所	受付時間	毎日・夜間 19時45分～22時45分
	診療科目	内科・小児科
外来の処置・投薬により治療ができる比較的軽症な急病の方が対象です。		
電話番号 ☎ (24) 1010	又は	テレフォン案内 (19時～22時45分) ☎ (24) 1011

※当診療所では、新型コロナウイルス感染症の検査は実施していません。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱症状がある方は、受診される前に電話で確認をしてから来院してください。
※20時前の急病等については、消防本部 ☎ (24) 0119にお問い合わせください。
※23時以降は夜間待機病院 (2次救急) で診療します。(内科・外科)
※当診療所へお越しの際は「おくり手帳」をお持ちください。

夜間2次救急

夜間待機病院	診療時間	毎日・夜間 20時～翌朝6時
	診療科目	内科・外科
初期救急医療機関の後方病院として、検査入院や手術等を要する救急患者の方が対象です。		
テレフォン案内 (22時45分～翌朝6時) ☎ (24) 1011	又は	消防本部 ☎ (24) 0119

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱症状がある方は、受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

休日救急

※救急患者が優先となります

休日在宅当番医	診療時間	日曜・祝日 9時～17時
	診療科目	内科・外科

消防本部 ☎ (24) 0119
(市町村広報及び当日の新聞朝刊に掲載)

休日救急(日中)受診のお願い

休日在宅当番医では、緊急性が低い患者さんの利用が増加し、診療に一部支障が出てきています。

緊急でない場合は、平日にかかりつけ医等を受診するなど、適正受診にご協力ください！

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱症状がある方は、受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

※休日在宅当番医は、茂原地区〈内科〉、茂原地区〈外科〉、一宮地区〈内科・外科〉の3か所を長生郡市内の医療機関が交代で診療しています。



～救える命を救うために～ 救急車の適正利用にご協力をお願いします

「交通手段がない」、「どこの病院に行けばよいか」といった緊急性がないような場合でも、救急要請をする人が増えています。

緊急ではないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする人への対応が遅れ、大切な命が救えなくなる恐れがあります。皆さん自身の安心の為に、救急車の適正な利用をお願いします。




こども急病電話相談

こども急病電話相談	
相談日時	毎日・夜間 19時～翌朝6時
プッシュ回線・携帯電話 #8000	
又は	
ダイヤル回線・#8000 をご利用 いただけない場合 ☎043 (242) 9939	
こどもの急な病気で心配なとき、看護師、小児科医が電話でアドバイスします。	

おとな急病電話相談

救急安心電話相談	
相談日時	平日・土曜日 18時～翌朝6時 日曜日・祝日 9時～翌朝6時 年末年始・GW
プッシュ回線・携帯電話 #7009	
又は	
ダイヤル回線・#7009 をご利用 いただけない場合 ☎03 (6735) 8305	
急な病気で心配なとき、ご相談ください。	

千葉県における二次医療圏単位の人口10万人あたりの医師数

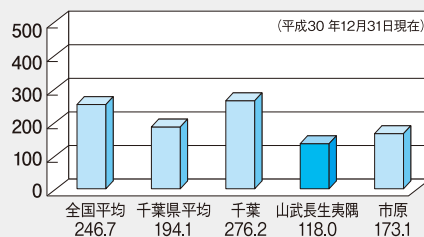

千葉県の人口あたりの医師数は全国でワースト3で、その中で最も少ない「山武長生夷隅医療圏」で夜間救急を支えるのは大変困難です。緊急でない場合は、平日の日中にかかりつけ医等を受診するなど適正受診にご協力ください！

事務所所在地等 (☎市外局番は0475)

事務局 総務課	(23) 0107	茂原市下永吉 2101	中央消防署・消防本部	(24) 0119	茂原市茂原 598
環境衛生課	(23) 4944		本納分署	(34) 2119	茂原市本納 2149-1
医療民生課	(20) 2899		北消防署	(33) 1119	白子町五井 2359-1
視聴覚教材センター	(25) 6001		長生分署	(32) 0119	長生村宮成 2579-1
夜間急病診療所	(24) 1010	茂原市八千代 1-5-4	南消防署	(42) 2123	一宮町一宮 8664
水道部	(23) 9481	茂原市高師 395-2	佐貫分署	(43) 0430	睦沢町佐貫 1061-6
公立長生病院	(34) 2121	茂原市本納 2777	西消防署	(46) 1196	長南町千田 495-2
長南聖苑	(46) 3525	長南町報恩寺 579	味庄分署	(35) 2441	長柄町味庄 21-1

事務局 (ごみ・夜急診・聖苑・教材) https://chouseikouiki.jp	消防本部 https://fdhp.chouseikouiki.jp	水道部 http://chouseisuidou.jp	長生病院 http://chouseihp.jp	医師会 (休日在宅当番医等の保健衛生情報) http://mcshikai.com
---	--	---	--	--