

令和4年度 長生郡市環境衛生作品展 金賞作品 (敬称略)

ポスターの部



4年生 吉田 望 愛
(一宮小学校)



5年生 寺尾 優希菜
(長南小学校)



6年生 中村 春 乃
(長南小学校)



4年生 田邊 希 彩
(長南小学校)



5年生 石井 康 喜
(豊田小学校)



6年生 奥村 汐 帆
(東浪見小学校)



組合ウェブサイトでは
広報紙をカラーで
掲載しています。

標語の部

- | | | | |
|-------|----------|--------|--------------------|
| なくそうよ | 捨てるばかりの | むだなごみ | 4年生 片岡 希美 (豊田小学校) |
| リサイクル | ゴミ出しルールで | ロス減らす | 4年生 善場 大心 (中の島小学校) |
| リユースは | ひらめきピカリで | 価値プラス | 5年生 高原 耀真 (茂原小学校) |
| リサイクル | 捨てずに分けます | 生かします | 5年生 中村 晃太郎 (関小学校) |
| リサイクル | あなたの気づかい | だれかの笑顔 | 6年生 古市 寛奈 (豊田小学校) |
| 考 え て | 地球の中が | ゴミの密 | 6年生 石井 利乃 (萩原小学校) |

年末年始のごみ出しなどにご注意を

令和4年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」の予定表をご確認ください。

※ごみは収集日の朝8時30分までに集積所に出してください。



燃えるごみ

	年末最終日	年始開始日
月水金コース	12月30日(金)	1月4日(水)
火木土コース	12月29日(木)	1月5日(木)

資源ごみ・燃えないごみ・粗大ごみ

1月1日～3日の振替収集日は下表のとおりです。

収集なし	振替日
1月2日(第1月曜日)	12月30日(第5金曜日)
1月3日(第1火曜日)	12月29日(第5木曜日)

ごみ処理場への直接搬入

年 末	12月29日(木) 16時00分まで
年 始	1月4日(水) 8時30分から

※11:45～13:00は搬入できません。

し尿収集・浄化槽清掃

許可業者の連絡先・年末年始の休みは、次のとおりです。

許可業者名	電話番号	年末年始休み
(有)茂原中央商事	(22)5135	12月30日(金) ～1月3日(火)
セントラル美装(株)	(32)4582	12月30日(金) ～1月4日(水)
(有)マツオ産業	(42)3344	12月30日(金) ～1月5日(木)
(有)白子衛生	(33)5551	

年末は混雑しますので、生ごみ以外の直接搬入はできるだけお控えください。


処理手数料 20kg当たり374円(税込)

※支払金額の10円未満は切り捨て

10月は乾電池の収集月お忘れなく！

乾電池の捨て方

- ① 電池の端子部分にテープを貼る。
- ② 「乾電池」と表記した透明のビニール袋に入れる。
- ③ 資源ごみの集積所に出す。
※ビン・缶・ペットボトルの下や陰にならないよう注意！



×充電式電池は集積所には出せません。

収集日は、令和4年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」でご確認ください！



茂原市

長生村

白子町

長南町

公共施設内に乾電池の回収ボックス等を設置している市町村です。
設置場所や回収時間はお住いの市町村の環境担当課にお問い合わせください。

※長生村はQRコードで確認できます。

リチウムイオン電池などの小型充電式電池は電器店等のリサイクルボックスに！

不燃ごみなどに混入したリチウムイオン電池などによる、ごみ処理施設での発煙・発火事故が増加しています。

リサイクル推進店一覧などは組合のウェブサイトに掲載しています。
充電式電池のリサイクルにご協力ください。



令和4年9月1日現在	人口(人)				世帯数(戸)
市町村	男	女	計	前年同月比	
茂原市	43,241	44,251	87,492	-420	41,566
一宮町	6,092	6,211	12,303	-28	5,590
睦沢町	3,315	3,463	6,778	-112	2,805
長生村	6,812	6,990	13,802	-111	6,136
白子町	5,426	5,360	10,786	-110	4,990
長柄町	3,296	3,189	6,485	-140	2,952
長南町	3,727	3,762	7,489	-160	3,220
計	71,909	73,226	145,135	-1,081	67,259
うち65歳以上	32.8%	38.5%	35.6%	+0.3%	

～長生郡市の水道水は安全です～

令和3年度 各浄水場系統別水質検査結果表（基準51項目）

水道部では、安全な水を供給するため水質検査に万全を期しています。また、水道需要者の皆様に水質についてご理解いただくため、令和3年度に実施した水質検査結果を公表しています。（ウェブサイトでも閲覧できます。）

■問い合わせ 水道部施設課 ☎(23) 9480

<http://www.chouseisuidou.jp/>

番号	試験項目	区分	基準値	系統	1. 浄水受水系統（利根川水系）		2. 山之郷浄水場	3. 皿木浄水場	4. 長南浄水場	
				真名配水場	大沢配水場	(深井戸地下水)	(深井戸地下水)	(深井戸地下水)		
				採水箇所	長南町 坂本配水場	睦沢町 妙下集会所	長柄町 下味庄集会所	茂原市 石神集会所	長南町 佐坪加庄ポンプ場	
				回数	平 均	平 均	平 均	平 均	平 均	
	水 温		(℃)	12	17.7	19.4	17.8	18.7	17.9	
1	一般細菌	病原生物	100 (個/mL)以下	12	0	0	0	0	0	
2	大腸菌		検出されないこと	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	無機物・ 重金属	0.003(mg/L)以下	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物		0.0005(mg/L)以下	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物 ※1		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	
8	六価クロム化合物		0.02(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素		0.04(mg/L)以下	12	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01(mg/L)以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10(mg/L)以下	12	2.70	2.69	0.89	2.36	1.11	
12	フッ素及びその化合物		0.8(mg/L)以下	1	0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.12	
13	ホウ素及びその化合物		1.0(mg/L)以下	1	0.03	0.03	0.02	0.02	0.08	
14	四塩化炭素	一 般 有 機 物	0.002(mg/L)以下	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン		0.05(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン		0.02(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン		0.01(mg/L)以下	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19	トリクロロエチレン		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン		0.01(mg/L)以下	1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	消 毒 副 生 成 物	0.6(mg/L)以下	4	<0.05	0.050	<0.05	<0.05	0.10	
22	クロロ酢酸		0.02(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム		0.06(mg/L)以下	4	0.003	0.003	<0.001	<0.001	0.008	
24	ジクロロ酢酸		0.03(mg/L)以下	4	0.002	0.003	<0.002	<0.002	0.002	
25	ジブロモクロロメタン		0.1(mg/L)以下	4	0.016	0.016	0.008	0.005	0.006	
26	臭素酸		0.01(mg/L)以下	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン		0.1(mg/L)以下	4	0.035	0.036	0.016	0.012	0.021	
28	トリクロロ酢酸		0.03(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	
29	ブロモジクロロメタン		0.03(mg/L)以下	4	0.009	0.009	0.004	0.002	0.007	
30	ブロモホルム		0.09(mg/L)以下	4	0.008	0.008	0.004	0.005	0.001	
31	ホルムアルデヒド		0.08(mg/L)以下	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
32	亜鉛及びその化合物	着 色	1.0(mg/L)以下	1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
33	アルミニウム及びその化合物		0.2(mg/L)以下	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	
34	鉄及びその化合物		0.3(mg/L)以下	12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物		1.0(mg/L)以下	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	味	200(mg/L)以下	1	20.1	19.8	14.0	13.6	28.2	
37	マンガン及びその化合物	着色	0.05(mg/L)以下	12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン	味	200(mg/L)以下	12	38.7	38.8	19.8	19.6	14.9	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		300(mg/L)以下	12	88	89	104	123	86	
40	蒸発残留物		500(mg/L)以下	12	231	226	220	236	220	
41	陰イオン界面活性剤	発泡	0.2(mg/L)以下	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジオオスミン ※2	臭 気	0.00001(mg/L)以下	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール ※2		0.00001(mg/L)以下	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	発泡	0.02(mg/L)以下	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	臭気	0.005(mg/L)以下	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物質（全有機炭素(TOC)の量）	味	3(mg/L)以下	12	0.9	0.9	0.4	<0.3	0.5	
47	P H 値	基 礎 的 性 状	5.8以上～ 8.6以下	12	7.0	7.0	7.2	7.2	7.6	
48	味		異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気		異常でないこと	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度		5度以下	12	<1	<1	<1	<1	<1	
51	濁 度		2度以下	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	検 査 機 関				九十九里地域水道企業団・（一財）千葉県薬剤師会検査センター					

※1 皿木浄水場系統については検査回数 4回

※2 浄水受水系統2箇所については検査回数 5回

～長生郡市の水道水は安全です～

令和3年度 各浄水場系統別水質検査結果表(水質管理目標設定項目)

将来にわたり水道水の安全性の確保等万全を期する見地から、水道事業者において監視しその検出状況を把握するため定められたもので、目標値あるいは暫定目標値となっています。なお、一部目標値を超えている項目もありますが、自然由来によるもので異常ではありません。

■問い合わせ 水道部施設課 ☎(23)9480

試 験 項 目	目 標 値	1. 浄水受水系統 (利根川水系長柄ダム)			2. 山之郷浄水場 (深井戸地下水)		3. 皿木浄水場 (深井戸地下水)		4. 長南浄水場 (深井戸地下水)	
		真名配水場		大沢配水場	原水(一部浄水)		原水(一部浄水)		原水(一部浄水)	
		回数	平 均	平 均	回数	平 均	回数	平 均	回数	平 均
1 アンチモン及びその化合物	0.02(mg/L)以下	12	<0.002	<0.002	1	<0.0002	1	<0.0002	1	<0.0002
2 ウラン及びその化合物	0.002(mg/L)以下(暫定)	12	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	1	<0.0002	1	<0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02(mg/L)以下(暫定)	12	<0.002	<0.002	1	<0.001	1	<0.001	1	<0.001
4 1,2-ジクロロエタン	0.004(mg/L)以下	12	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	1	<0.0004	1	<0.0004
5 トルエン	0.4(mg/L)以下	12	<0.04	<0.04	1	<0.001	1	<0.001	1	<0.001
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08(mg/L)以下	4	<0.006	<0.006	1	<0.006	1	<0.006	1	<0.006
7 亜塩素酸 ※ 1	0.6(mg/L)以下				1	<0.05	1	<0.05	1	<0.05
8 二酸化塩素	0.6(mg/L)以下	二酸化塩素不使用			二酸化塩素不使用					
9 ジクロロアセトニトリル	0.01(mg/L)以下(暫定)	4	<0.001	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	1	0.001
10 抱水クロラール	0.02(mg/L)以下(暫定)	4	<0.001	<0.001	1	<0.001	1	<0.001	1	<0.001
11 農薬類(120項目)	各農薬の検出値と目標値 の比の和として、1以下	受水系は、九十九里地域水道企業団光浄水場で検査した結果、目標値の1以下でした。			地下水系は検査した結果、目標値の1以下でした。					
12 残留塩素	1(mg/L)以下	12	0.9	0.8	1	0.8	1	1.3	1	0.7
13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10(mg/L)以上100(mg/L)以下	12	87.0	87.0	1	110.0	1	114.5	1	85.3
14 マンガン及びその化合物	0.01(mg/L)以下	12	<0.005	<0.005	1	0.041	1	0.046	1	0.028
15 遊離炭酸	20(mg/L)以下	4	6.6	6.3	1	11.5	1	12.5	1	3.7
16 1,1,1-トリクロロエタン	0.3(mg/L)以下	12	<0.03	<0.03	1	<0.0005	1	<0.0005	1	<0.0005
17 メチル・エチル・ブチル・オクチル・デシル・ドデシル・ステアリン酸(MTBE)	0.02(mg/L)以下	12	<0.002	<0.002	1	<0.002	1	<0.002	1	<0.002
18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) ※ 2	3(mg/L)以下	243	1.9	1.9	1	1.1	1	0.6	1	1.8
19 臭気強度(TON)	3以下	4	1	1	1	<1	1	<1	1	<1
20 蒸発残留物	30(mg/L)以上200(mg/L)以下	12	218	222	1	223	1	240	1	243
21 濁度	1度以下	12	<0.1	<0.1	1	0.5	1	<0.1	1	<0.1
22 PH 値	7.5 程度	12	7.2	7.3	1	7.4	1	7.7	1	7.9
23 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	4	-1.2	-1.2	1	-0.2	1	-0.2	1	0.1
24 従属栄養細菌	2000(CFU/mL)以下(暫定)	12	1	1	1	1	1	7	1	4
25 1,1-ジクロロエチレン	0.1(mg/L)以下	12	<0.01	<0.01	1	<0.001	1	<0.001	1	<0.001
26 アルミニウム及びその化合物	0.1(mg/L)以下	12	<0.02	<0.02	1	<0.01	1	0.04	1	<0.01
27 有機リン酸(PFOS)及び 有機リン酸(PFOA)	0.00005(mg/L)以下	4	0.000007	0.000007	1	0.000005	1	0.000006	1	<0.000001
ダイオキシン類 ※ 3	1pg-TEQ/L以下(暫定)				1	0.014	1	0.014	1	0.015
検 査 機 関		九十九里地域水道企業団			(一財)千葉県薬剤師会検査センター					

※ 1 : 亜塩素酸については、山之郷浄水場、皿木浄水場及び長南浄水場にて任意で実施。

※ 2 : 18番有機物等と27番PFOS及びPFOAの値については、九十九里地域水道企業団の長柄浄水場送水で実施。

※ 3 : ダイオキシン類については、山之郷浄水場、皿木浄水場及び長南浄水場にて任意で実施。

水道管にも
冬支度を忘れずに！

寒さは水道管の大敵です。気温がおよそマイナス4℃以下になると、水道管が凍結しやすくなります。屋外で北側の日の当たらない場所や風当たりの強いところにあるむき出しの水道管などには注意が必要です。

●水道管の凍結を防ぐには

水道管や蛇口の部分に保温材を取り付けてください。保温材には市販品もありますが、手近なものとしては、布などがあります。これらを水道管に巻きつけ、その上からビニールテープなどを巻いて保温してください。なお、保温材の取り付けは、指定水道工事店でも取り扱っています。

●給湯器にも注意を

給湯器は、内部に水を通す管があり、蛇口を止めても、給湯器内部や配管の中には水が残ります。この残った水が凍りついてしまうことがあります。凍結防止法はメーカーにお尋ねください。

●水道管が凍ってしまい、水が出ないときは

タオルをかぶせ、その上からゆつくりと「ぬるま湯」をかけてときます。急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので特に注意してください。

☎(23)9491 水道部維持課



市町村ガイド

九十九里海岸クリーン事業（海岸清掃）【白子町】

太平洋に面する白子町。約6kmにわたる砂浜と雄大な太平洋の美しい景観に恵まれた白子海岸は、海水浴やサーフィン、釣りなどをはじめ、散歩をしたり海を眺めたりと、それぞれの楽しみ方で、四季を問わず人々の癒しの場となっています。

この美しい海岸や海浜動植物を守るため、白子町では、例年、長生村・一宮町と共同で海岸清掃を実施しています。

また、白子町立白子中学校においても、地元の自然に触れ、地域社会の一員として地域の発展に貢献することやふるさとの海を大切にしたいとの思いから、昭和55年以来、例年生徒たちが海岸清掃を実施しています。

これらの海岸清掃で出た大量のごみは、長生広域のごみ処理場に持ち込み、処理しています。



重大な消防法令違反の 建物を公表しています

利用者が、建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断ができるよう、消防法令違反の情報を消防本部ウェブサイトに公表しています。

○公表の内容

立入検査で違反を確認し、違反を通知してから14日を経過しても改善されない場合に『建物の名称、所在地、違反の内容』を消防本部ウェブサイトに掲載します。



○公表の対象となる建物

ホテルや飲食店、病院、福祉施設などの建物。

○公表の対象となる違反項目

消防法によって設置が義務づけられている



「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない場合。

(株)合同資源から 寄贈を受けました

(株)合同資源から、長生村への本社移転を記念して大型テレビを3台、感染症対策として除菌・抗菌剤の寄贈を受けました。

どちらも消防本部にてテレビは災害時の情報収集や職員研修などに、除菌・抗菌剤は通常業務のなかで有効活用させていただきます。ありがとうございました。



左から (株)合同資源 山ノ井社長、消防長 金井
※撮影のためマスクを外しています。

危険物取扱者試験のお知らせ

■問い合わせ 消防本部予防課
危険物係 ☎(26)0119

●受験者講習会（任意）

日時

10月21日(金) 9:20～16:45

受講料

3,700円

場所

茂原市東部台文化会館
(茂原市東部台1-7-15)

場所

※定員 300名

事前予約は不要です。(当日受付)

新型コロナウイルス感染症の影響により
講習会が中止になる場合もあります。

●危険物取扱者試験

試験日・試験地

千葉市	木更津市・館山市	銚子市・勝浦市
11月23日(水・祝)	11月20日(日)	11月27日(日)
12月4日(日)		
令和5年3月12日(日)		

※受験願書は、消防本部又は、お近くの消防署で配布しています。

また、消防試験研究センターのウェブサイトからダウンロードもできます。



長南聖苑 年末年始の休場日のお知らせ

※友引日

月日	12月29日(木)	30日(金)	31日(土)※	1月1日(日)	2日(月)	3日(火)	4日(水)	5日(木)
式場(通夜)	○	×					○	×
火葬	○	○					○	○

長南聖苑を見学できます

葬儀や火葬に関するさまざまな疑問や不安を解消していただくため、斎場と火葬場を見学できます。
見学は友引の日に限ります。【要事前予約】

使用料や施設の概要など、詳しくはウェブサイトをご覧ください。

■問い合わせ
☎(46)3525 (長南町報恩寺579番地)令和4年第2回長生郡市
広域市町村圏組合議会定例会

8月25日に開会し、令和3年度決算並びに令和4年度補正予算など、報告2件、各会計の決算認定案4件、議案4件の審議及び特別委員会報告1件を行い、同日閉会しました。以下、審議の結果をお知らせします。


件名		内容
報告		
第1号	令和3年度公営企業資金不足比率について	地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により監査委員の意見書を付けて報告するものです。
第2号	専決処分の報告について	地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によって指定された1件100万円以下の損害賠償額の決定及び和解について、専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものです。
認定 認定案第1号から第4号は各会計の決算の認定を求めるもので、決算審査特別委員会に審査付託されました。		
第1号 (継続審査)	令和3年度長生郡市広域市町村圏組合 一般会計歳入歳出決算の認定について	・歳入総額 65億7,029万8,924円 ・歳出総額 63億4,838万4,392円
第2号 (継続審査)	令和3年度長生郡市広域市町村圏組合 特別会計火葬場・斎場事業費歳入歳出決算の認定について	・歳入総額 1億5,000万4,164円 ・歳出総額 1億4,518万2,281円
第3号 (継続審査)	令和3年度長生郡市広域市町村圏組合 水道事業会計決算の認定について	・水道事業収益 51億2,843万 172円 ・資本的収入 5億9,150万4,810円 ・水道事業費用 47億9,490万5,719円 ・資本的支出 17億4,472万5,889円
第4号 (継続審査)	令和3年度長生郡市広域市町村圏組合 病院事業会計決算の認定について	・病院事業収益 35億8,596万 167円 ・資本的収入 7,893万4,000円 ・病院事業費用 32億9,144万4,684円 ・資本的支出 9,756万2,342円
議案及び特別委員会報告		
第1号 (原案可決)	令和3年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計 未処分利益剰余金の処分について	地方公営企業法第32条第2項の規定により、令和3年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計未処分利益剰余金7,649万8,038円を資本金へ組み入れるため、議会の議決を求めるものです。
第2号 (原案可決)	令和4年度長生郡市広域市町村圏組合 一般会計補正予算(第2号)	予算の総額をそれぞれ75億1,011万5千円とするものです。 (2億3,580万円を消防施設の感染症対策事業費として追加)
第3号 (原案可決)	財産の取得について(新最終処分場事業用地)	議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、新最終処分場事業用地の取得について、議会の議決を求めるものです。
第4号 (原案可決)	契約の締結について(最終処分場嵩上げ工事)	地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、最終処分場嵩上げ工事の契約の締結について、議会の議決を求めるものです。
特別委員会 報告	公立長生病院の経営に関する調査研究特別委員会 中間報告の件(委員長報告)	令和4年5月31日に開催した特別委員会の内容報告

長生郡市の 水道のはなし(2)

編集：長生郡市広域市町村圏組合
水道部 管理課 企画財政係
〒297-0029 千葉県茂原市高師395番地2
☎ 0475 (23) 9481
e-mail:kanri@chouseisuidou.jp

長生郡市の水道水はどこから給水しているの？

長生郡市の水道水は、大きく分けて5つの系統に分かれ、圏域の皆様に給水しています。
長生郡市の水道事業では、井戸を水源とする3つの浄水場があり、供給量に不足する水道水は、水の卸売りをする「九十九里地域水道企業団」から購入し、給水しています。

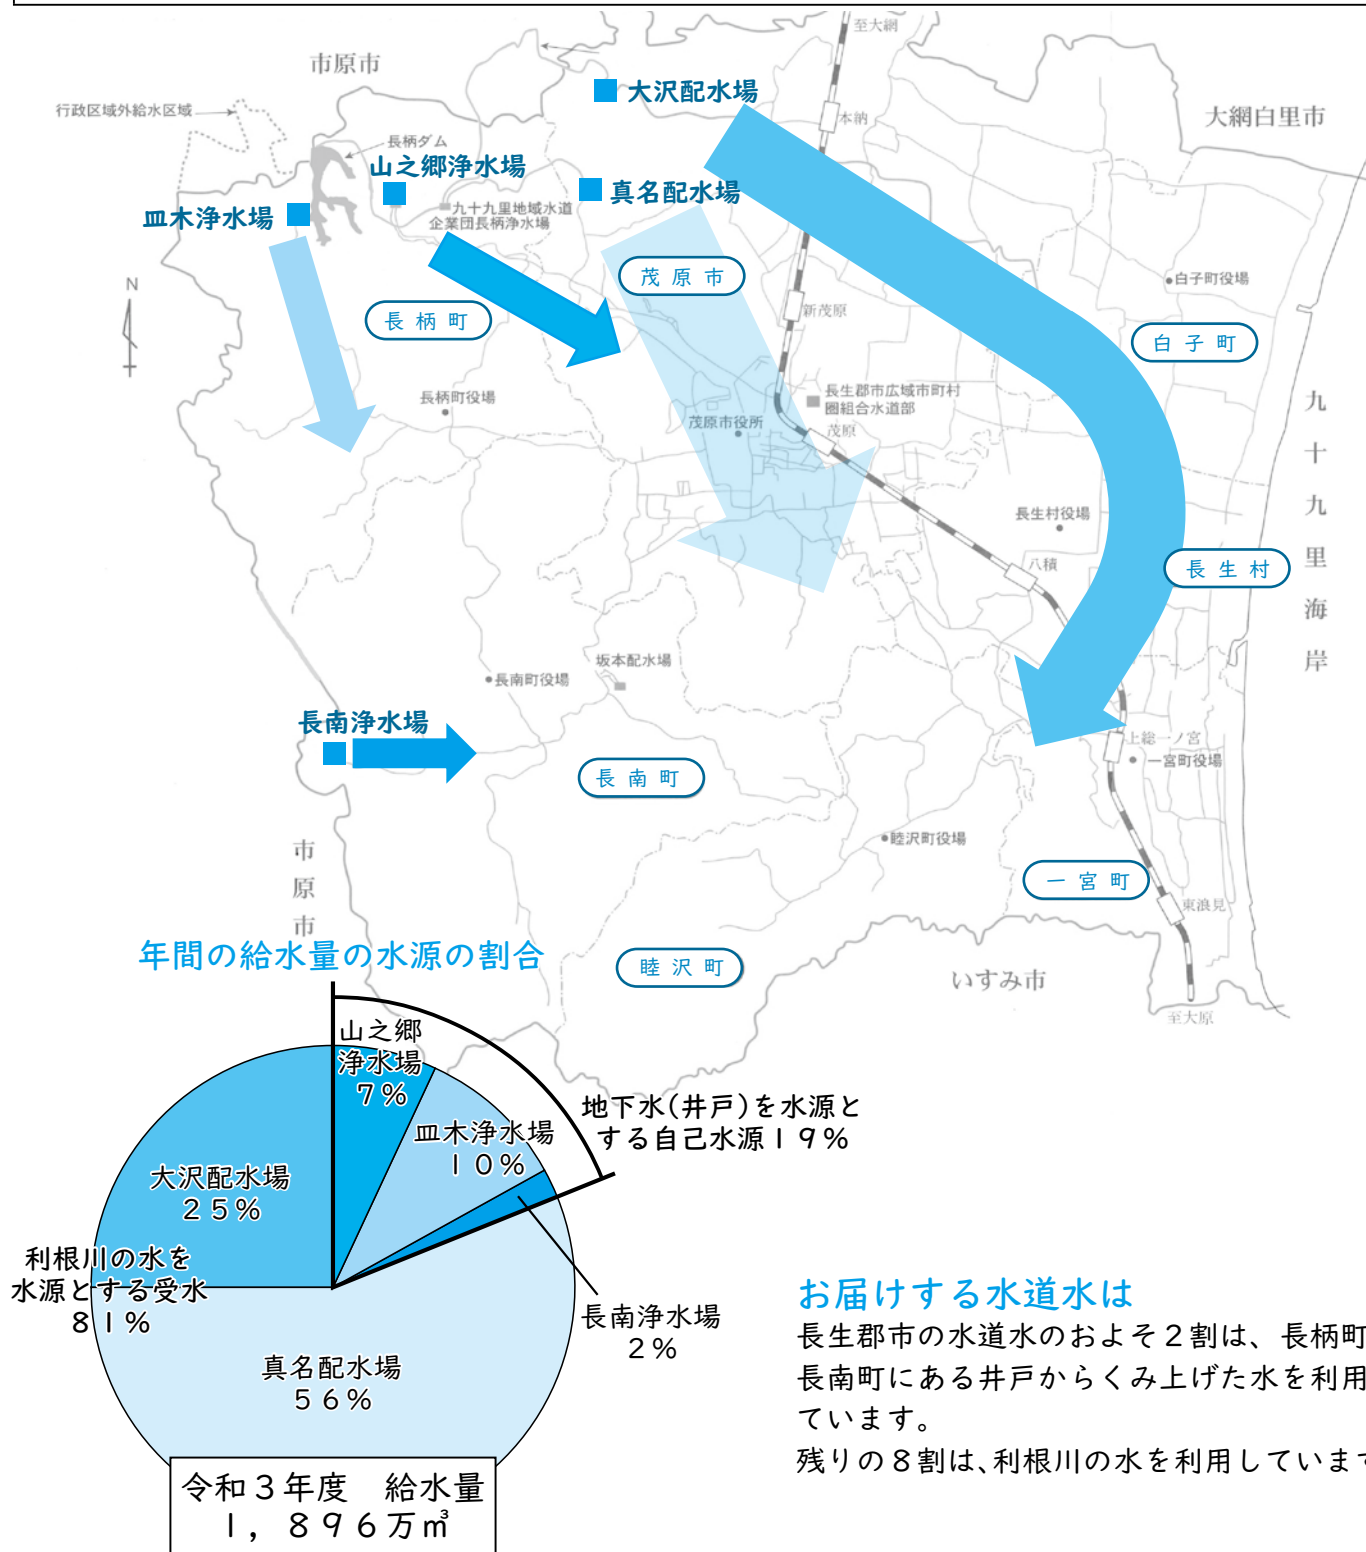


お届けする水道水は

長生郡市の水道水のおよそ2割は、長柄町や長南町にある井戸からくみ上げた水を利用しています。

残りの8割は、利根川の水を利用しています。

これからの水道事業の経営はどのようなの？

長生郡市の水道は、13万9千人（令和3年度末）の圏域住民の皆様に水道水を供給していますが、人口の減少や節水機器の普及、ライフスタイルの変化などにより、水需要は減少していきます。

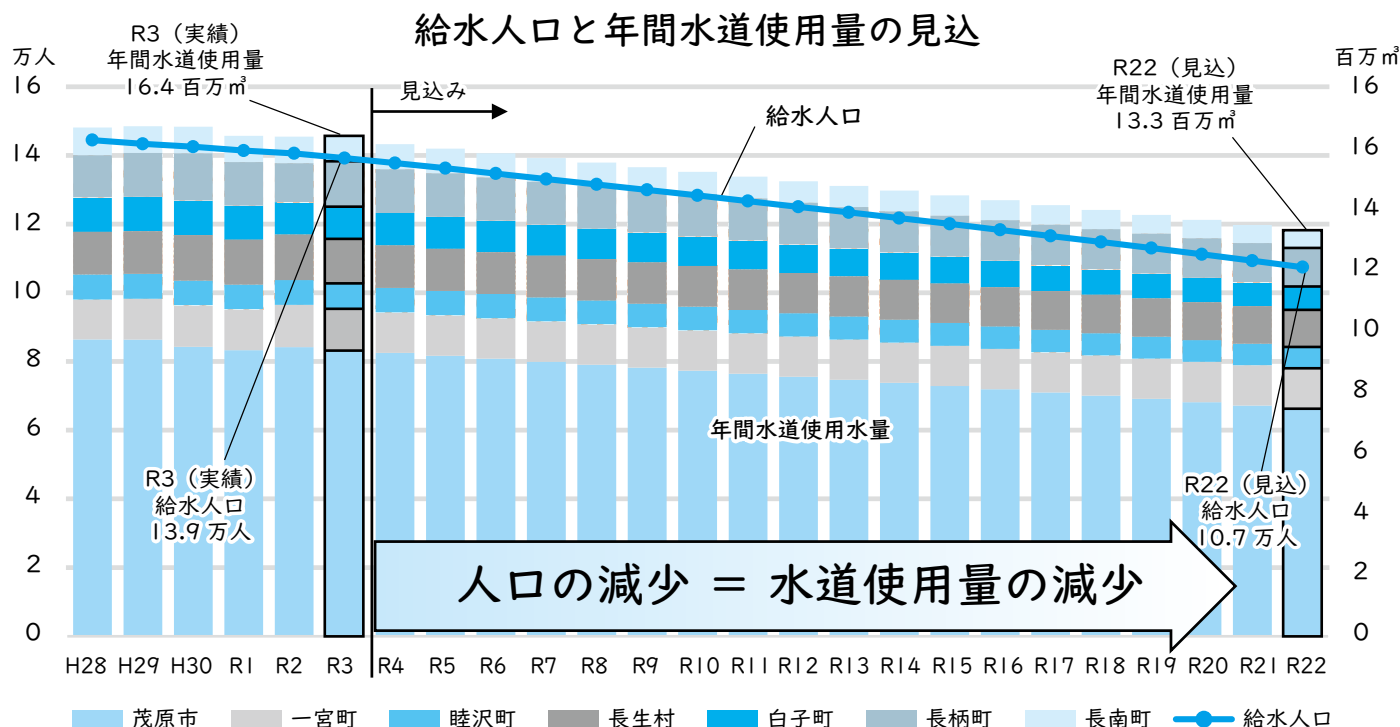

これまで以上に、水道水の使用量が減少




人口の減少やトイレなどの節水機器の普及から、特に家庭で使用する水量が減少していくと考えられます。

料金収入の減少



令和3年度に1,641万m³使用していた水道水が、令和22年度には1,330万m³と見込まれ、311万m³減少すると、約7億円の収入が減少が見込まれます。

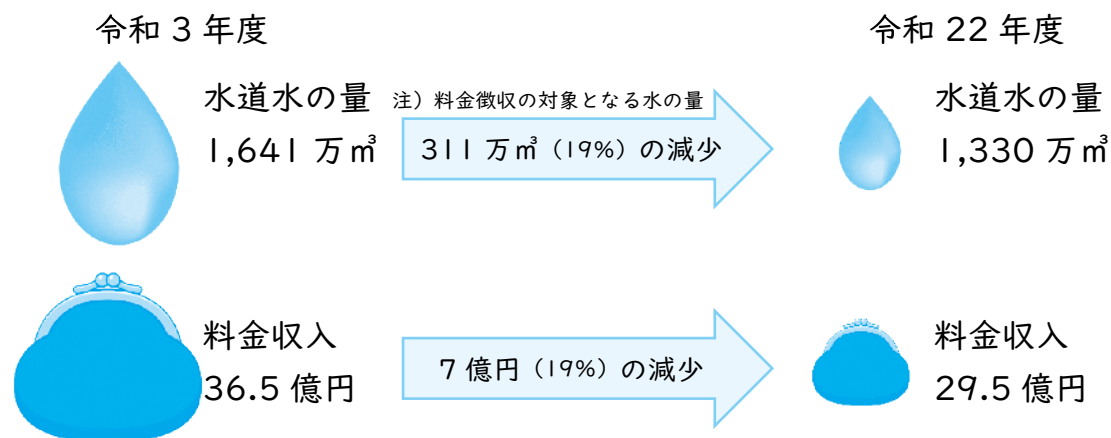

※ 水1m³の値段は、222円（令和3年度の供給単価）で計算

経営に大きな影響

水の使用量にかかわらず、お客様がいつでも水道水を使うことができる状態を維持するためには、現在の水道料金では水道事業に必要な費用を賄うことができなくなります。

水道事業の主な取組は？

取組Ⅰ)

将来必要となる水道水の量が少なくなると見込まれることから、地下水（井戸）を水源とする浄水場等の施設統廃合に取り組んでおり、建て替えや維持管理に必要な費用を削減します。

現在の状況は

地下水（井戸）を水源とする3箇所の浄水場は、茂原市や長南町が運営していた施設を引き継ぎ、現在も修理改修を行いながら、使用しています。

古くなった浄水施設を新しくする必要があります



建設した年度が古く、老朽化が進んでおり、大規模な施設の建て替えが必要となっています。

たくさんのお金（更新費用）が必要になります



建て替えるために必要な資金を確保するため、水道料金を見直す必要があります。

建て替えに必要なお金を少なくするためには

必要となる水道水の量を考え、建て替えなくても、水の流れを変えて給水できるか検討し、建て替えに必要なとなる費用の削減を検討します。




方策として

- 水道施設の統廃合を進め
- ・長南浄水場を廃止します
- ・山之郷浄水場の廃止を検討します




長南浄水場

施設統廃合のイメージ

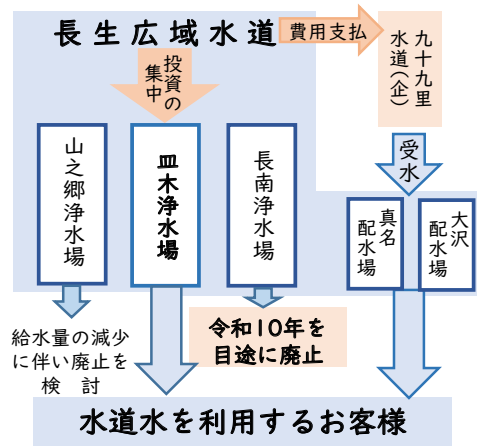

廃止する長南浄水場の給水量の変化

長南浄水場は、長生地域の水道水の約2%を給水していますが、取水する井戸の老朽化などにより、給水量は減少傾向にあります。また、施設の老朽化が進み、大規模な改修が必要となっています。

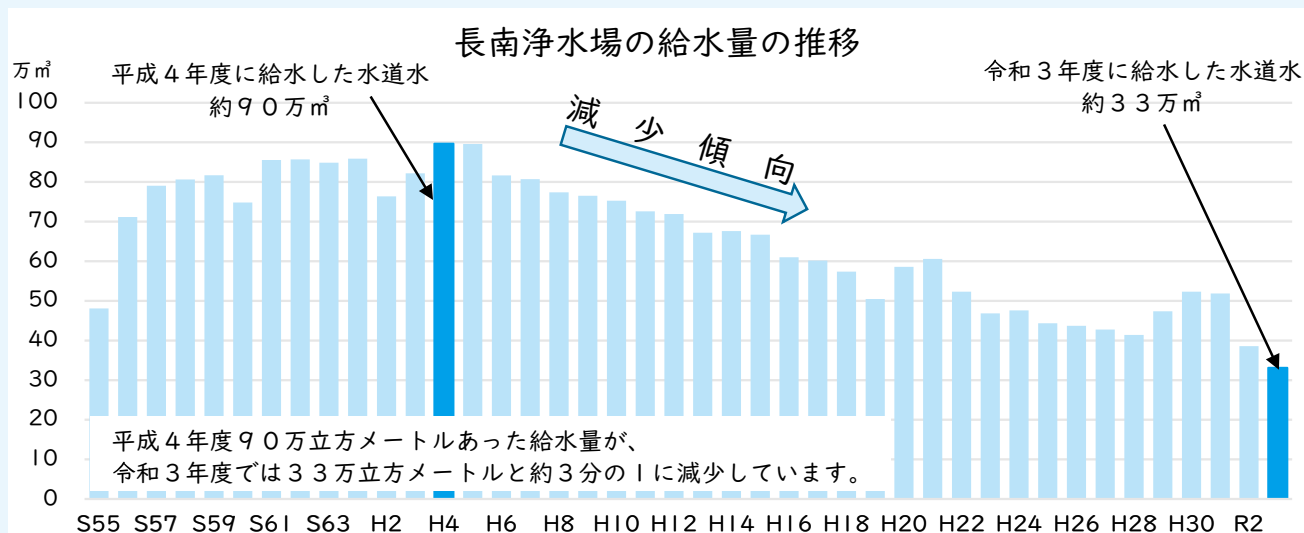

取組 2)

水道水の使用量が減少していることから、老朽化した水道管を交換する際、水道管の口径が適正になるようにしています。

水道管の口径	給水量に対して過大な口径の水道管		適切な口径 (小さい) の水道管
工事に係る費用	多い	材料の費用や工事に係る費用が多く必要になります。	少ない
塩素濃度などの水質管理	管理が難しい	水道水が、水道管の中に留まる時間が長いと、塩素が薄くなったり、水道水の成分の一部が沈殿したりするので、水質管理に必要な業務が増加します。	管理が容易
濁り水などの発生頻度	多い		少ない

(令和4年度からの取り組み)


血木浄水場から給水する水量から適正な水道管の口径を計算し、水道管の耐震化に併せて、適正な口径にする工事をしています。

(水道管の大きさを小さくしても、ご家庭で使う時の水圧に影響はありません。)



長柄町にある血木浄水場からの水道管の口径を小さくします。

水道管の大きさ

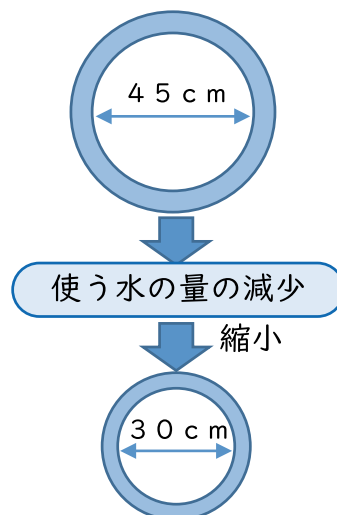

ご家庭で漏水はありませんか？ ～早急に修理を～

ご家庭の蛇口を全部閉めて、メーターボックス内の水道メーターを定期的に、確認しましょう。

水道を使用していないのに、水道メーターのパイロット(銀色のコマ)が回り続けている場合は、漏水の恐れがあります。

漏水がひどくなると、蛇口から水が出なくなったり、宅地内の土が流出したりします。

漏水も料金対象となりますが、漏水発見後、指定給水装置工事事業者に修理を依頼し、2ヶ月以内に必要な書類を提出すれば水道料金を一部減免できる場合もあります。

詳しくは水道部業務課までお問い合わせください。

■問い合わせ 水道部 業務課 ☎(23)9482



パイロット

救急案内

*** 救急車の適正利用にご協力をお願いします ***

夜間 初期 救急

長生郡市保健センター 夜間急病診療所	受付時間	毎日・夜間 19時45分～22時45分
	診療科目	内科・小児科
外来の処置・投薬により 治療ができる比較的軽症な急病の方が対象です。		
電話番号 ☎(24)1010	又は	テレフォン案内(19時～22時45分) ☎(24)1011

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱症状がある方は、
受診される前に電話で確認をしてから来院してください。※20時前の急病等については、消防本部☎(24)0119にお問い合わせ
ください。

※23時以降は夜間待機病院(2次救急)で診療します(内科・外科)

※当診療所へお越しの際は「おくすり手帳」をお持ちください。

夜間 2 次 救急

夜間待機病院	診療時間	毎日・夜間 20時～翌朝6時
	診療科目	内科・外科
初期救急医療機関の後方病院として、 検査入院や手術等を要する救急患者の方が対象です。		
テレフォン案内(22時45分～翌朝6時) ☎(24)1011	又は	消防本部 ☎(24)0119

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱症状がある方は、
受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

休 日 救 急

※救急患者が優先となります

休日在宅当番医	診療時間	日曜・祝日 9時～17時
	診療科目	内科系・外科系

消防本部☎(24)0119

(組合ウェブサイト、市町村広報及び当日の新聞朝刊に掲載)



休日救急(日中)受診のお願い

休日在宅当番医では、緊急性が低い患者さんの利用
が増加し、診療に一部支障が出てきています。緊急でない場合は、平日にかかりつけ医等を受診する
など、適正受診にご協力ください！また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
発熱症状がある方は、受診される前に電話で
確認をしてから来院してください。※休日在宅当番医は、茂原地区(内科系)、茂原地区(外科系)、
一宮地区(内科系・外科系)の3か所を長生郡市内の医療機関
が交代で診療しています。

こども急病電話相談

こども急病電話相談

相談日時	毎日・夜間 19時～翌朝6時
プッシュ回線・携帯電話 #8000 又は	
ダイヤル回線・#8000をご利用 いただけない場合 ☎043(242)9939	

こどもの急な病気で心配なとき、看護師、
小児科医が電話でアドバイスします。

こども急病
電話相談

受診した方がよいのか、
様子を見て大丈夫なのか、
看護師や小児科医が電話でアドバイスします。

※ダイヤル回線、携帯電話、プッシュ回線、市外局番からかけられます。
☎043(242)9939

相談時間は
毎日・夜間 午後7時～翌午前6時

おとな急病電話相談

救急安心電話相談


相談日時	平日・土曜日 18時～翌朝6時 日曜日・祝日 9時～翌朝6時 年末年始・GW
プッシュ回線・携帯電話 #7009 又は	
ダイヤル回線・#7009をご利用 いただけない場合 ☎03(6735)8305	

急な病気で心配なとき、ご相談ください。

救急安心電話相談
#7009

※ダイヤル回線、携帯電話、プッシュ回線、市外局番からかけられます。
☎03(6735)8305

相談時間は
平日・土曜日 18:00～翌朝6:00
日曜日・祝日・年末年始・GW 9:00～翌朝6:00

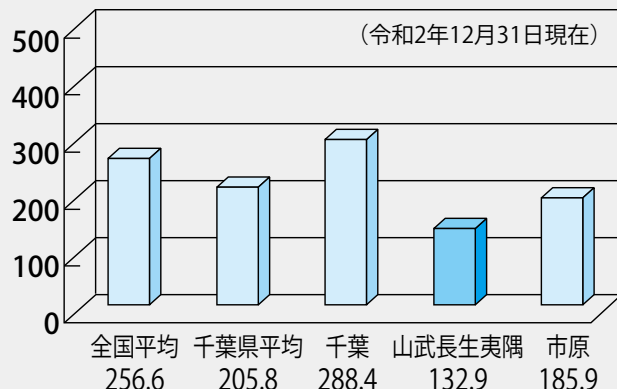千葉県における二次医療圏単位の
人口10万人あたりの医師数千葉県の人口あたりの医師数は全国でワースト5で、その中で最も
少ない「山武長生夷隅医療圏」で夜間救急を支えるのは大変困難
です。緊急でない場合は、平日の日中にかかりつけ医等を受診する
など適正受診にご協力ください！