

環境衛生センター及びエコパーク長生の空間線量測定結果について

平成 30 年 3 月報告

長生都市広域市町村圏組合（環境衛生課）

これまでの測定結果につきましては、数値の変動幅は小さく、「放射性物質汚染対処特措法」に基づく基本方針の「追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下とするための基準」1時間当たり 0.23 マイクロシーベルトを下回り安全・安心な数値であります。

測定方法：組合の所有する測定機器により測定しています。

測定機器名：日立アロカメディカル社製 TCS-172B(県統一機種)

周囲1mに木、建築物がない場所とし、測定高さは地上1mとする。

測定値は安定後、5回測定値を読み取り、5回の平均値を測定結果とする。

単位： $\mu\text{Sv}/\text{h}$ = 1時間当たりマイクロシーベルト

測定日：毎週月曜日

〈1時間当たりの放射線量、0.23 マイクロシーベルトの考え方〉

国は、追加被ばく線量を年間1ミリシーベルト以下としていることから、1時間当たりの放射線量は以下のとおりとなります。なお、1時間の行動パターンを8時間は屋外で、16時間は屋内で過ごすという生活パターンを仮定し、屋内の遮へい効果を0.4倍（木造家屋）として算出します。

1ミリシーベルト/年 = 1,000 マイクロシーベルト/年

1,000 マイクロシーベルト ÷ 365 日 = 2.74 マイクロシーベルト/日

2.74 ÷ (8 時間 + 16 時間 × 0.4) ≈ 0.19 マイクロシーベルト/時

大地からの放射線量 0.04 + 0.19 = 0.23 マイクロシーベルト/時


○エコパーク長生(最終処分場)

測定値

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

	観測点①	観測点②	観測点③	観測点④	観測点⑤
H30.1.4	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03
1.9	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03
1.15	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03
1.23	0.03	0.05	0.05	0.06	0.03
1.30	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04
2.6	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04
2.13	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03
2.20	0.04	0.05	0.06	0.06	0.03
2.26	0.05	0.07	0.06	0.06	0.03
3.6	0.05	0.06	0.06	0.06	0.03
3.13	0.04	0.07	0.06	0.06	0.04
3.20	0.04	0.06	0.06	0.06	0.03
3.27	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04

測定値グラフ

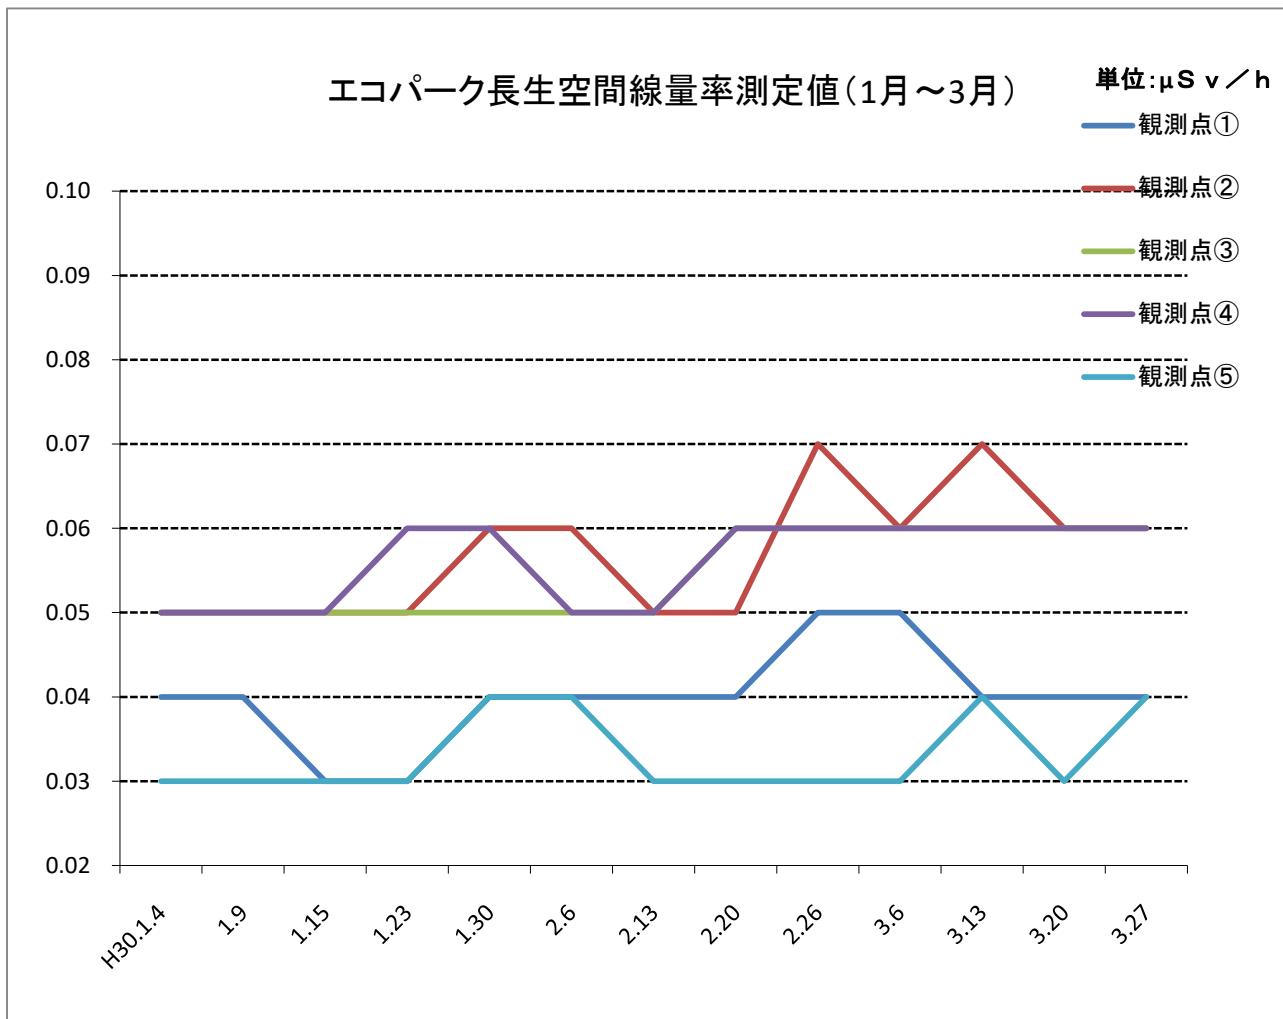

○環境衛生センター(ごみ処理場)

測定値

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

	観測点①	観測点②	観測点③	観測点④	観測点⑤
H30.1.4	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05
1.9	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06
1.17	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06
1.22	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05
1.29	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06
2.5	0.07	0.05	0.07	0.05	0.04
2.13	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
2.20	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06
3.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
3.9	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
3.12	0.06	0.04	0.04	0.05	0.06
3.22	0.06	0.04	0.04	0.05	0.06
3.26	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06

測定値グラフ

環境衛生センター空間線量率測定値(1月～3月) 単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

観測点①

観測点②

観測点③

観測点④

観測点⑤

